

RESULTAT AF UNDERSKRIFT INDSAMLING

AF KONTAKTBARE

IMOD

TOTALT 88%


I 82%*

II 100%

III 88%

IV 67%

* EKSKLUSIV
EJERE
I DE FIRE
HØJE
BYGNINGER

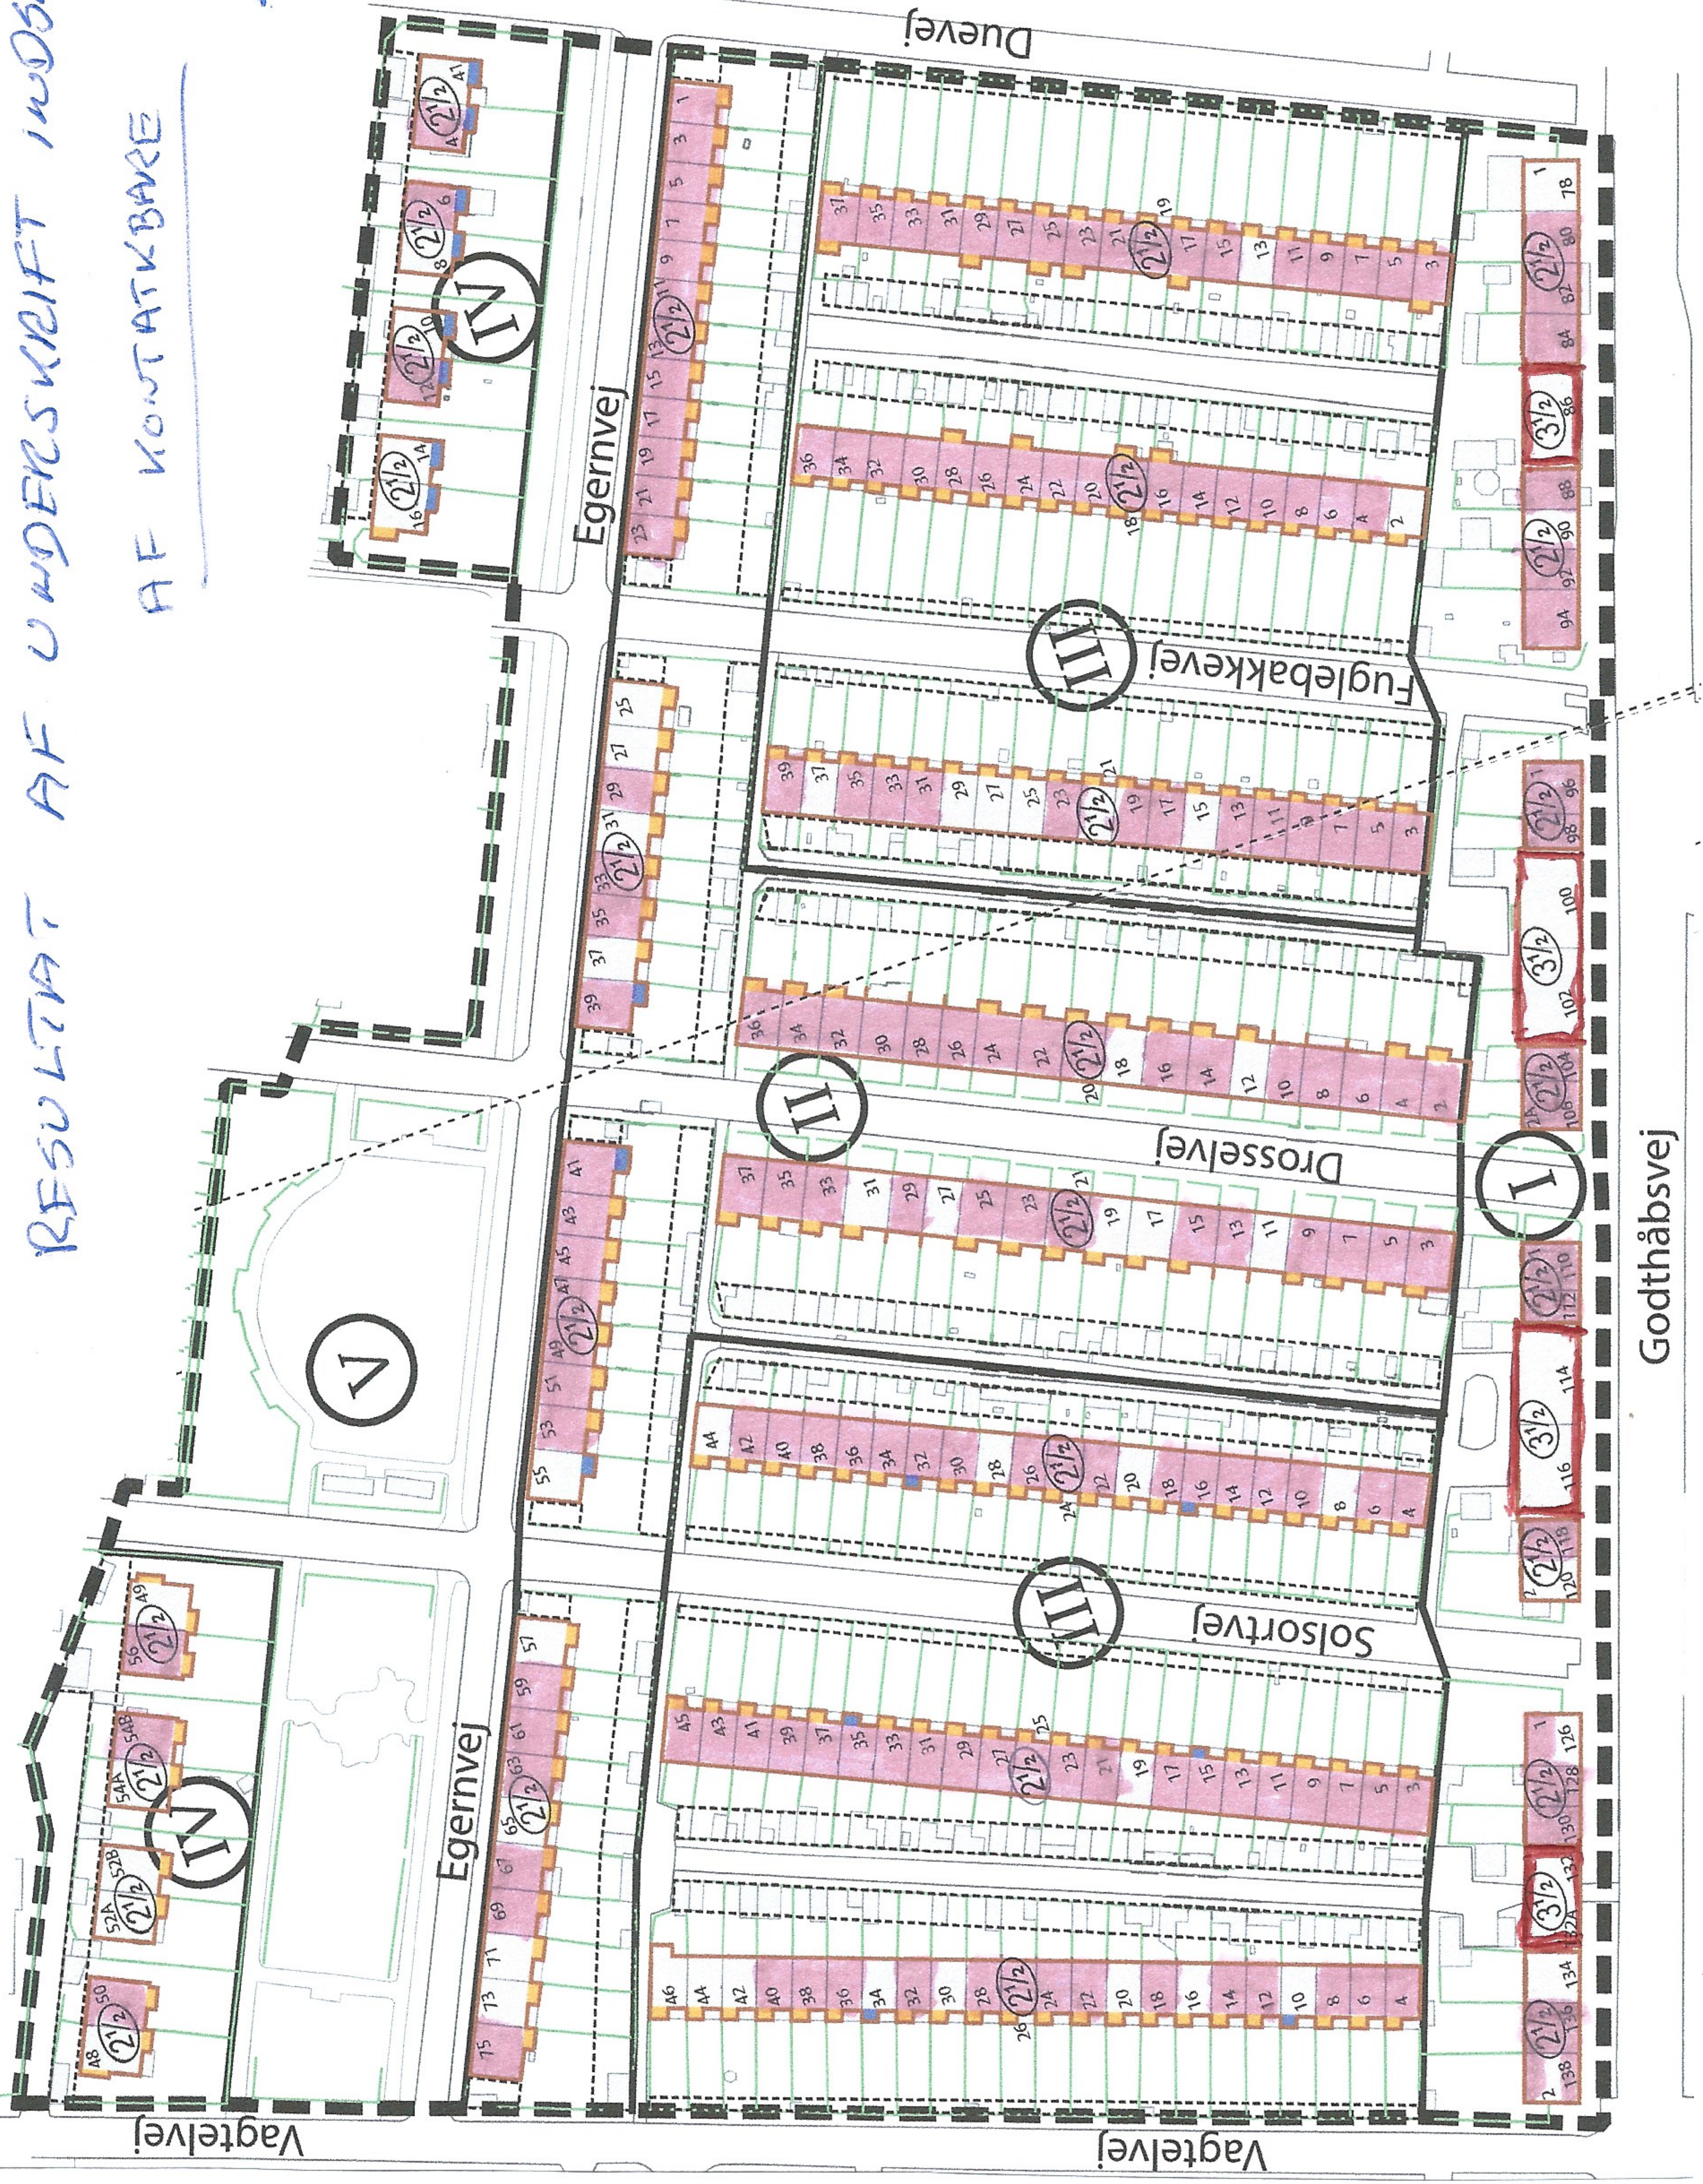

4 HØJE EJENDOMME, SOM KOMMUNEN ØNSKER AT GIVE LOV TIL NØRDEVENDTE
FACADEALTANER IND MOD BAGVEJENE

186 EJERE, SOM ER IMOD FACADERALTANER IND MOD BAGVEJENE.

RESTERENDE EJERE (UD OVER DE HØJE HUSE): 26 FOR FACADE ALTANER
27 IKKE KONTAKTBARE/INTET SVAR.